

人大代表实地走访,助力企业发展



美好社区

市场星报

2022年7月14日 星期四

编辑 江锐
组版 李静
校对 陈文彪



官方微信
scxb123

市场星报电子版
www.scxb.com.cn
安徽财经网
www.ahcaijing.com

星报讯(沈宪 孙雨静 记者 马冰璐)为切实了解企业需求,协调化解企业困难,营造服务企业良好营商环境,近日,合肥市蜀山区三里庵街道绩溪路社区人大工作站组织辖区人大代表深入企业,开展助企便民融资“五进”活动,打通金融服务实体经济堵点卡点。人大代表实地走访调研,积极出谋划策,助力企业更好发展。

在走访活动中,蜀山区人大代表李红艳通过现场参观和座谈交流的形式,深入了解企业生产经营及今后发展计划等情况,并就产业升级、科技创新、人才团队建设等方面的问题,进行了交流和探讨。在走访过程中,人大代表在了解企业的经营状况、发展方向的同时,重点查看了疫情防控措施,着

重询问了企业面临的问题和困难,针对企业在当前生产经营过程中亟需相关部门协调解决的有关事宜,结合实际情况提出工作建议。

人大代表李红艳表示自己会积极履职尽责,进一步发挥人大代表联系广泛、贴近群众的优势,深入商圈、企业、社区,深入基层一线进行走访。面对时艰,将进一步深入调研中小微企业经营发展面临的突出问题和群众生产生活面临的实际困难,更好地倾听民声、反映民意、汇集民智,积极建言献策。

下一步,三里庵街道绩溪路社区将继续丰富人大代表活动载体,打造人大代表特色履职平台,深入辖区企业,架起沟通桥梁,通过倾听民意、服务企业,助力工作落到实处,为经济发展贡献力量。



日前,合肥市包河区市容环卫服务中心在“工会幸福驿站”准备了手持小风扇,给环卫工人送去夏日的一份清凉。 ■毛娴静 记者 周诚

多举措推广基层小微权力“监督一点通”

星报讯(孙彬 记者 沈娟娟)为进一步提高广大居民对基层小微权力“监督一点通”服务平台的知晓率和使用率,方便居民监督,7月12日,合肥市包河区骆岗街道包河苑社区党委、包河苑社区纪律检查委员会以全员核酸检测为契机,在包河苑中心广场开展基层小微权力“监督一点通”服务平台宣传推广活动。

活动中,社区通过发放宣传单页、宣传扇,小区主次出入口及单元楼道张贴海报,中心广场电子屏播放等形

式进行宣传,让群众知晓如何登录小微权力“监督一点通”平台进行小微权力清单查询,帮助辖区居民群众了解基层小微权力“监督一点通”的服务事项和具体内容,并讲解具体使用流程,鼓励居民积极行使公民权利,让平台真正成为便民、利民的服务窗口。

此次宣传活动共发放宣传单页、宣传扇200余份。下一步,社区将继续加大小微权力“监督一点通”平台宣传工作力度,不断提高辖区居民的参与度和知晓率。

暑期少儿快乐学堂开课



星报讯(董晓楠 记者 马冰璐)为丰富辖区少年儿童的暑假生活,让他们度过一个愉快充实、有意义的假期,7月13日,合肥市包河区淝河镇老官塘社区新时代文明实践站、关工委联合举办了“我是小小画家”暑期公益课堂,旨在让学生在动手动脑的活动中培养绘画兴趣,养成细心、耐心的好习惯。

活动一开始,就吸引了孩子们积极参与,社区党群服务中心邀请了资深的绘画老师授课,孩子们在老师的鼓励下,绘制出一幅幅形象生动、形态各异的美术作品。孩子们积极表达了自己绘画的真实想法,发挥想象,画出他们心中的世界。

通过暑期绘画课堂,孩子们不仅丰富了创作思维,还激发了勇于创新兴趣,同时培养和提高了绘画能力、构图能力、想象能力等综合素质能力。

合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目选址及规划批前公示

国网安徽合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目

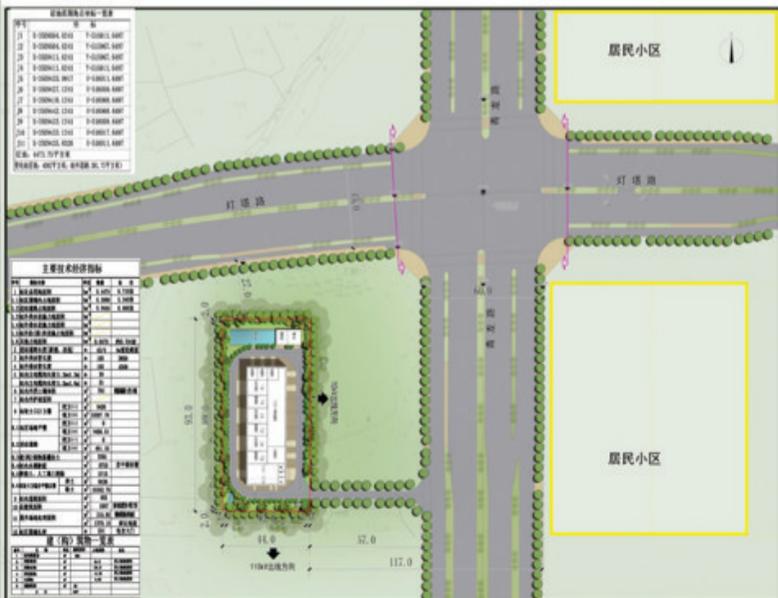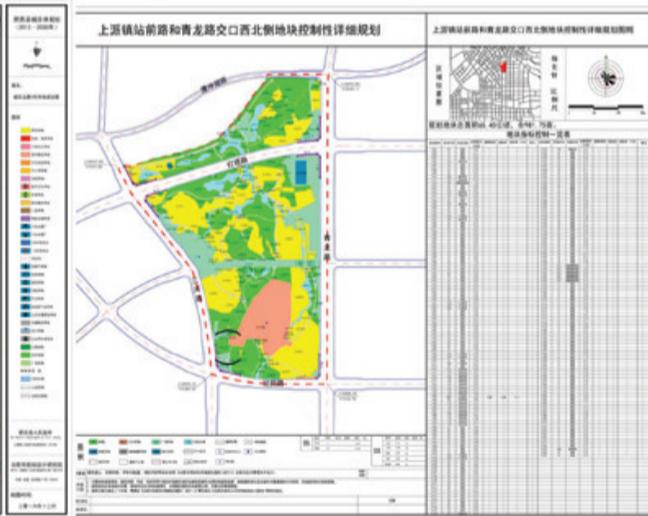

国网安徽合肥市供电公司合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目周边相关利益人:
本项目为国网安徽省供电公司合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目,位于合肥市肥西县上派镇青龙路与灯塔路交口西南角。建设单位为国网安徽省电力有限公司合肥供电公司。经会议研究,原则同意国网安徽省供电公司合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目选址及总体规划方案。
根据《合肥市环境保护局关于合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程环境影响报告表审批意见(合环辐审(电磁)[2018]2号)》和《建设项目环境影响报告表》,变电站围墙外工频电场强度为0.6V/m,工频电磁感应强度为0.0146μT,远小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的要求。
根据《高压配电装置设计规范(DL/T5352-2018)》,户内110kV配电装置“带电部分至接地部分之间”的最小安全净距离为0.85米,全户内变电站带电设备全部封闭在配电装置室内,无外露带电导体。根据《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》和《火力发电厂与变电站设计防火标准(GB50229-2019)》的要求,变电站厂房距离居民住宅建筑外墙最小距离为20米,变电站东侧征地红线距离居民小区围墙距离为117米,远大于国家标准要求。
依据《中华人民共和国城乡规划法》和住建部《关于城乡规划公示的规定》等相关规定,现予以公示,周边各单位及住户如对此规划方案有异议,请自公示之日起7个工作日内以书面形式与我局联系,我局将在公示期满后综合分析有关单位和住户的意见,并按照相关技术规范和规定给予办理规划许可手续。具体规划方案内容可登陆合肥市政府信息公开网查询或至现场公示地点(上派镇青龙路与灯塔路交口西南角)查看公示牌附图。
咨询电话:68232901 监督电话:68829020
书面反馈意见邮寄地址:肥西县自然资源和规划局政策法规和执法监察科
现对以上内容进行公示,详见附图。

建设单位	国网安徽省电力有限公司合肥供电公司
工程名称	合肥芮冲(南屏)110千伏输变电工程项目
工程地点	肥西县上派镇青龙路与灯塔路交口西南角
设计单位	合肥电力规划设计院
项目联系人	姜工
联系电话	13956686888

肥西县自然资源和规划局
二〇二二年七月十四日